

伊東市観光会館舞台照明設備図


プロセシウム

間口 15.0m (約8間)
高さ 7.5m (約4.2間)
舞台奥行 10.0m (約5.5間)

▽	エレベーターマイク
☒	マイクコンソール
⊙	スピーカーコンソール
	SUSコンソールI型
	コンソールはC型707
◀	直切替回路

【調光卓】
調光室 上手3階奥
丸茂電機製
80本x3段
グループフェーダーx6
フリーフェーダーx10
記憶なし
SUSは手引き

DMX入力回線は、調光室
及び上手鳥屋口に有り

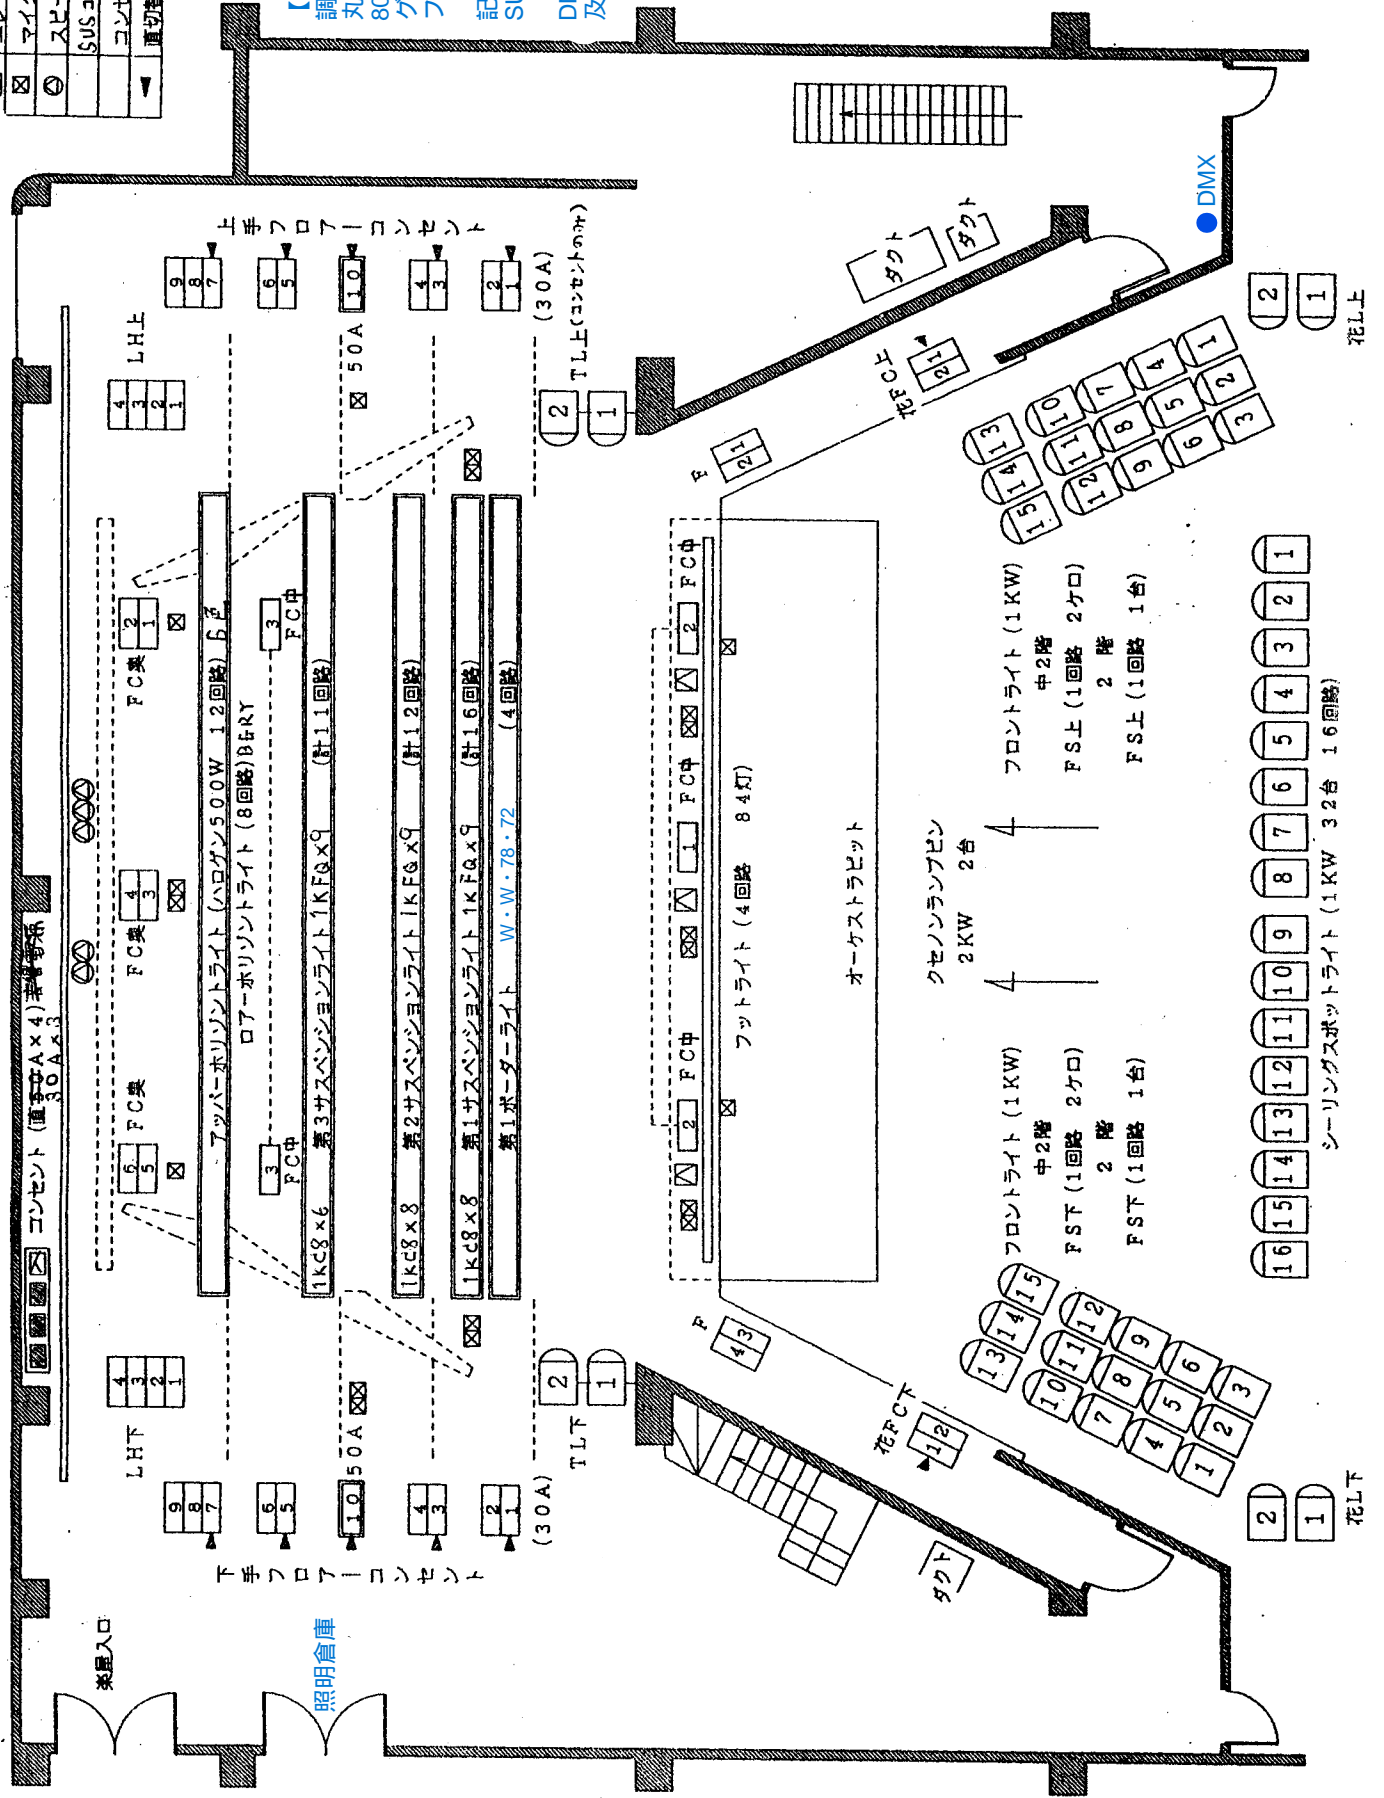

照明倉庫

楽屋入口

DMX

花上

花下

シーリングスポットライト (1KW 32台 1.6回路)

- 16
- 15
- 14
- 13
- 12
- 11
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

- 15
- 14
- 13
- 12
- 11
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

フロントライト (1KW)
中2階 2ケロ
FS上 (1回路 2ケロ)
2階
FS上 (1回路 1台)

フットライト (4回路 84灯)

オーケストラピット

クセノンランプピン
2KW 2台

フロントライト (1KW)
中2階
FST (1回路 2ケロ)
2階
FST (1回路 1台)

上手フロアコンソール
50A
TL上 (コンソール側)
(30A)

下手フロアコンソール
50A
TL下
(30A)

LHT
4
3
2
1

下手フロアコンソール
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

LHL
4
3
2
1

上手フロアコンソール
9
8
7
6
5
4
3
2
1